

PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NAČRTA
PODATKI O GRADNJI

6 - Načrt s področja požarne varnosti

naziv gradnje

Idejna zasnova predloga sprememb zazidalnega načrta

kratek opis gradnje

Predmet projekta je sprememba zazidalnega načrta

VRSTE GRADNJE

Označiti vse ustrezne vrste gradnje

- ☒ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
☐ REKONSTRUKCIJA
☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
☐ LEGALIZACIJA
☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

DGD (projektna dokumentacija za spremembo zazidalnega načrta)

števila projekta

333/2025

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

6 - Načrt s področja požarne varnosti

naziv načrta

Načrt s področja požarne varnosti

števila načrta

158-2025-DGD

datum izdelave

Maj 2025

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)

TUTUM IGNIS, preizkušanje požarnih sistemov, Marko Kastelic s.p.


naslov

Stična 35 b, 1295 Ivančna Gorica

odgovorna oseba projektanta načrta

mag. Marko Kastelic, univ.dipl.inž.el.

podpis odgovorne osebe projektanta načrta

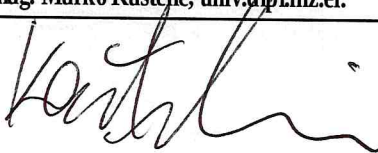

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA


ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

mag. Marko Kastelic, univ.dipl.inž.el.

identifikacijska številka

IZS PI PV0777

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja

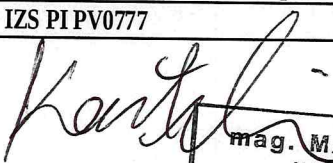


OBJEKT: **Idejna zasnova predloga sprememb zazidalnega načrta**

LOKACIJA: parc.št.: 1036/81 in 1036/82
 k.o.: 1421 Medvedje selo

INVESTITOR: Mateja ŽNIDARŠIČ, Srečko KRIŽMAN, Marof 24, 8210 Trebnje

NAROČNIK: LEO Vesna Požek s.p., Šentvid pri Stični 148, 1296 Šentvid pri Stični

VRSTA DOKUMENTACIJE: DGD

NAČRT POŽARNE VARNOSTI

ODGOVORNI PROJEKTANT: mag. Marko Kastelic univ.dipl.inž.el.
 IZS PI PV0777

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: LEO Vesna Požek s.p.
 Šentvid pri Stični 148
 1296 Šentvid pri Stični
 ZAPS 1346

ŠTEVILKA PROJEKTA: 333/2025

ŠTEVILKA NAČRTA: 158-2025-NPV

Datum: maj 2025

1. Splošno

Objekt se projektira skladno s 7. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. L. RS št. 31/2004) in sicer po Tehnični smernici TSG-1-001:2019.

2. Požarni sektorji

V osnovi bo objekt en požarni sektor.

3. Dimni sektorji

Dimni sektorji so enaki požarnim sektorjem.

4. Požarna obremenitev

Ocenjuje se, da bo požarna obremenitev do 600 MJ/m².

5. Požarna odpornost nosilne konstrukcije

Nosilna konstrukcija mora biti negorljiva ali R 30.

6. Požarna odpornost strehe

Požarna odpornost strehe ni zahtevana. Zahteva za strešno kritino je B_{roof}(t1). Toplotna izolacija na strehi, kjer je nameščena sončna elektrarna, mora biti klasifikacije A1 ali A2.

7. Potreba po gasilni vodi

Skladno s tabelo 40, TSG-1-001:2019, je potrebna količina vode za gašenje določena glede na največji požarni sektor. Potreba po količini vode za gašenje znaša okoli 400 l/min za čas trajanja dveh ur.

8. Notranji hidranti

Ne zahteva se namestitev notranjih hidrantov.

9. Javljanje požara

V objektu se ne zahteva vgradnja sistema javljanja požara.

10. Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava se ne zahteva.

11. Evakuacija iz objekta

Zahteve za širine in število evakuacijskih poti in izhodov:

- Minimalna širina vseh vrat na evakuacijski poti: 0,90 m.

12. Zahteve za intervencijske površine

Zahteve za površine in dostope gasilskih intervencijskih vozil so navedene in prevzete po smernici SZPV 206. Predvidene morajo biti ustrezne:

Dostopne poti za gasilce

Dovozne poti za gasilska vozila

Delovne površine za gasilska vozila

Glede na konfiguracijo objekta sta potrebni dve delovni površini in dva dostopa do objekta. Lokacije so podane v grafični prilogi.


13. Zahteve za namestitev sončne elektrarne

Za namestitev sončne elektrarne je potrebno upoštevati zahteve smernice SZPV 512.

Odgovorni projektant:


mag. Marko Kastelic, univ.dipl.inž.el.

IZS/PI PV0777

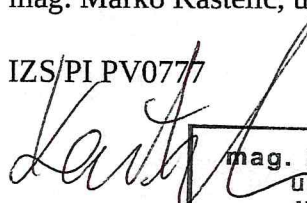

	Požarna odpornost 30 minut
	Požarna odpornost 60 minut
	Požarna odpornost 90 minut
	Požarna odpornost 120 minut
	Požarna odpornost 180 minut
	Požarni sektor
	Požarna celica
	Dimni sektor
	Vrata s samozapiralnim mehanizmom
	Vrata z avtomatskim zapiranjem
	Dimotesna vrata
	Tesnjena vrata
	Avtomatski javljalnik
	Ročni javljalnik
	Plinski javljalnik
	Gasilni sistem (sprinkler)
	Naravno prezračevanje
	Mehanski odvod dima in toplote
	Ročna kontrola naravnega prezračevanja
	Mehansko redčenje dima
	Nadtlak (nadzor dima)
	Notranji hidrant (mokri)
	Notranji hidrant (suhi)
	Prevozni gasilnik na prah ABC
	Prevozni gasilnik na CO2
	Gasilnik na CO2
	Gasilnik na prah ABC 9EG (9 EG)
	Gasilnik na prah ABC 6EG (6 EG)
	Gasilnik z vodo
	Gasilni sistem
	Gasilsko dvigalo
	Prostor z eksplozijsko nevarno atmosfero
	Povečana nevarnost za nastanek požara
	Nevarnost prisotnosti strupenih snovi
	Meja požarnega sektorja
	Meja dimnega sektorja
	Varnostna razsvetljava
	Evakuacijska pot, smer
	Evakuacijska pot, končni izhod
	Smer dovozne poti za intervencijska vozila
	Dovozna pot
	Zunanji nadzemni hidrant
	Zunanji podzemni hidrant
	Postavitvena površina
	Delovna površina
	Gasilski vstop
	Zbirališče

Vrsta elaborata: Načrt požarne varnosti			
Investitor: Mateja ŽNIDARŠIČ, Srečko KRIŽMAN Marof 24, 8210 Trebnje		Naslov risbe: Legenda	
Naročnik: LEO Vesna Požek s.p. Šentvid pri Stični 148, 1296 Šentvid pri Stični		Objekt: Idejna zasnova predloga sprememb zazidalnega načrta	
Izdalal: TUTUM IGNIS, Marko Kastelic s.p. Stična 35b 1295 Ivančna Gorica	Odg. projektant:	Id. št.:	Faza:
	mag. Marko Kastelic, univ. dipl. inž. el.	IZS PI PV077	DGD
	Projektiral: mag. Marko Kastelic, univ. dipl. inž. el.	Id. št.:	Merilo:
	Št. projekta:	Št. elaborata:	Datum:
	333/2025	158-2025-NPV	maj 2025
			Št. risbe:
			1

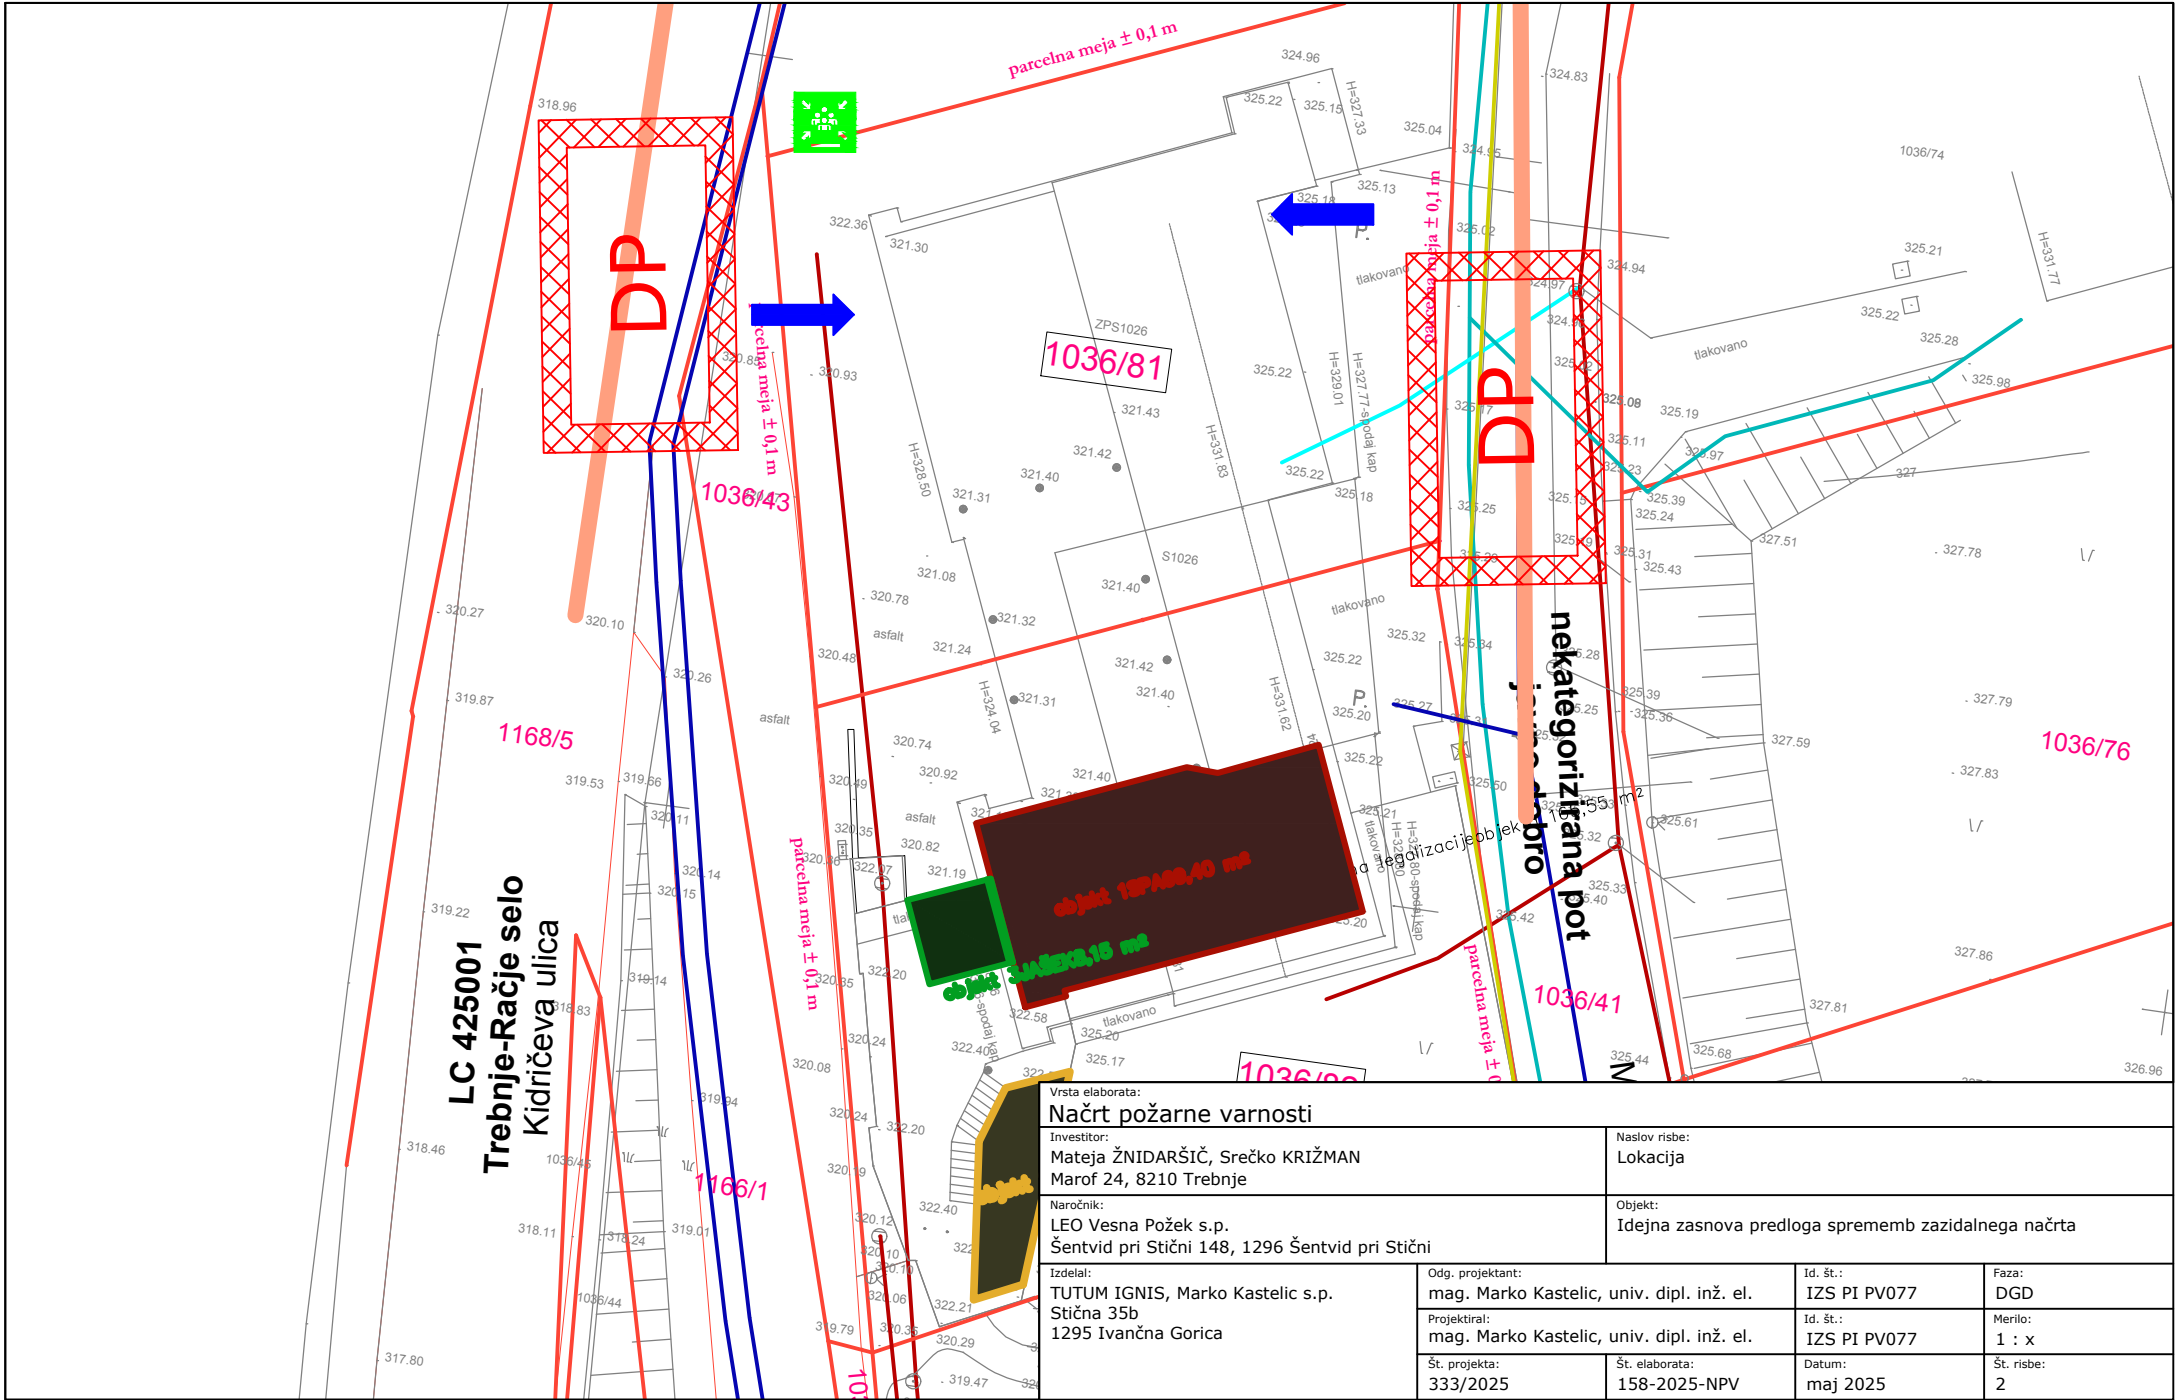

Vrsta elaborata:

Načrt požarne varnosti

Investitor:

Mateja ŽNIDARŠIČ, Srečko KRIŽMAN
Marof 24, 8210 Trebnje

Naročnik:

LEO Vesna Požek s.p.
Šentvid pri Stični 148, 1296 Šentvid pri Stični

Izdela:

TUTUM IGNIS, Marko Kastelic s.p.
Stična 35b
1295 Ivančna Gorica

Odg. projektant:

mag. Marko Kastelic, univ. dipl. inž. el.

Projektiral:

mag. Marko Kastelic, univ. dipl. inž. el.

Št. projekta:

333/2025

Naslov risbe:

Lokacija

Objekt:

Idejna zasnova predloga sprememb zazidalnega načrta

Id. št.:

IZS PI PV077

Id. št.:

IZS PI PV077

Datum:

maj 2025

Faza:

DGD

Merilo:

1 : x

Št. risbe:

2